

ARMARIOS IGNIFUGOS

BAJO NORMA NFPA-30

LIQUIDOS INFLAMABLES.

SAFETY CABINETS




ARMARIO IGNÍFUGO BAJO NORMA NFPA 30:

Totamente contruidos en paneles huecos de chapa de acero sin puntos de contacto directo. Tienen aislación de cámara de aire, puertas simples embutidas con solapas de cierre, bisagras continuas tipo piano. Cierre de puertas de triple seguro. Pintado con pintura epoxi color amarillo y bandejas electrocincadas. Posee juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces y sellan el armario herméticamente.

ARTICULO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CAPACIDAD
7500	1000	990	450	25
7501	700	580	360	5
7502	1650	1090	455	45
7503	1950	630	630	35
7505	1270	765	1220	TAMBOR 200 L

Sistema **ISM** (termosellado metálico)

Exclusivo sistema de sellado por temperatura con superficies de contacto metal-metal. A partir de los 100°C ambiente las puertas de los armarios EPITECNICA® se sellan formando un bloque compacto que impide la trasmisión de calor a través de ranuras. El sistema **ISM** permite abrir las puertas luego del siniestro.

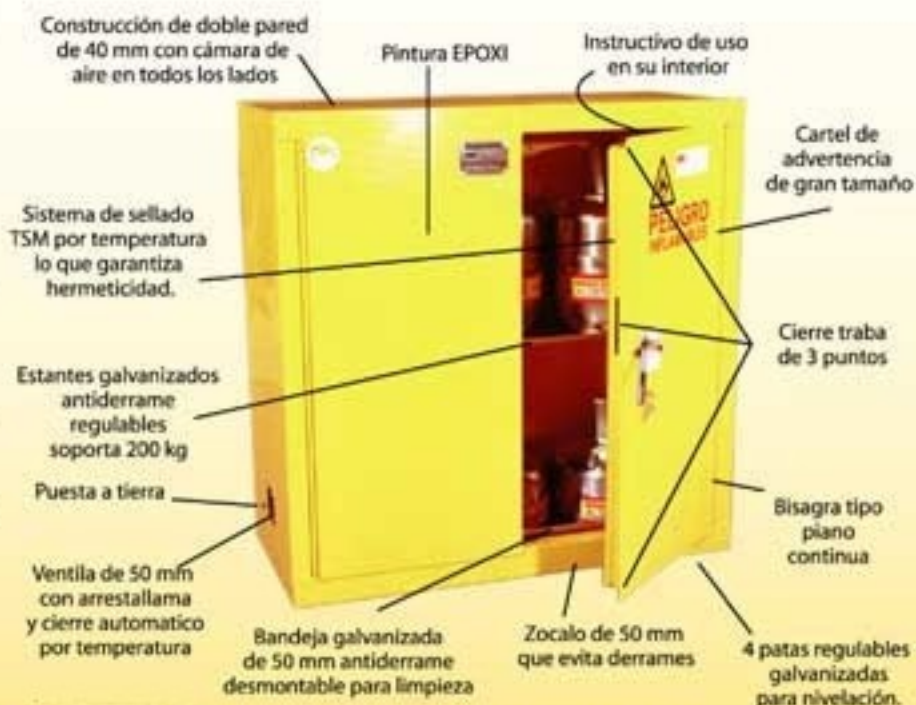

ARMARIOS IGNIFUGOS

BAJO NORMA NFPA-30

SAFETY CABINETS



Ensayados y aprobados
según norma
NFPA 30 y NFPA 271



Pieza fundamental en su empresa



7500 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos inflamables / Cierre
de puertas manual



7502 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos inflamables / Cierre de
puertas manual



7501 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos inflamables / Cierre de
puertas manual



7505 ARMARIO IGNIFUGO
Tambores con líquidos
inflamables
Incluye carrito soporte de
tambor horizontal.



7503 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos inflamables / Cierre de
puertas manual

Primera Junta 2852 | tel/fax 54223-4102764/65 - 4960909
Quequen | Necochea | Mar del Plata | Bs As | Arg.
Info@abtotal.com.ar | www.abtotal.com.ar

ARMARIOS IGNIFUGOS

BAJO NORMA NFPA-30

Líquidos Corrosivos

SAFETY CABINETS

ARMARIO IGNÍFUGO PARA LIQUIDOS CORROSIVOS BAJO NORMA NFPA 30:


Totalmente contruidos en paneles huecos de chapa de acero inoxidable AISI 316 sin puntos de contacto directo. Aislación de cámara de aire, puertas simples embutidas con solapas de cierre, bisagras continuas tipo plano de AISI 316. Cierre de puertas de triple seguro y bandejas colectoras de AISI 316.

Posee juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces y sellan el armario herméticamente.

Sistema  (termosellado metálico)

Exclusivo sistema de sellado por temperatura con superficies de contacto metal-metal.

A partir de los 100°C ambiente las puertas de los armarios EPITECNICA® se sellan formando un bloque compacto que impide la trasmision de calor a través de ranuras.

El sistema  permite abrir las puertas luego del siniestro.



7800 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos corrosivos / Cierre de
puertas manual



7801 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos corrosivos/cierre de
puertas manual



7802 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos corrosivos/cierre de puerta
manual



Ensayados y aprobados
según norma
NFPA 30 y NFPA 271



7803 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos inflamables/cierre de
puertas manual

ARMARIOS PARA LIQUIDOS CORROSIVOS

ARTICULO	ALTO mm	ANCHO mm	PROFUNDIDAD mm	CAPACIDAD gal
7800	1000	990	450	25
7801	700	580	360	5
7802	1650	1090	455	45
7803	1950	630	630	35

Primera Junta 2852 | tel/fax 54223-4102764/65 - 4960909
Quequen | Necochea | Mar del Plata | Bs As | Arg.
Info@abtotal.com.ar | www.abtotal.com.ar

ARMARIOS IGNIFUGOS

Líquidos inflamables

BAJO NORMA DIN 12925

SAFETY CABINETS

ARMARIO IGNÍFUGO BAJO NORMA DIN 12925:

Utilizados para el depósito de drogas e inflamables. Totalmente contruidos en paneles rellenos de material aislante, de chapa de acero sin puntos de contacto directo. Puertas simples embutidas con solapas de cierre, bisagras continuas tipo piano. Cerradura de seguridad tipo Trabex. Disponible el cierre automático de puertas a 50°C de temperatura ambiente. Vienen equipados con ventilas automáticas de cierre por temperatura. Pintado con pintura epoxi color amarillo y bandejas electrocincadas. Posee juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente.



7030 ARMARIO IGNÍFUGO
Líquidos inflamables // Cierre de
puertas automático
Cumple con norma DIN 12925.
Testeado por INTI.



7010 ARMARIO IGNÍFUGO
Líquidos inflamables // Cierre de
puertas automático
Cumple con norma DIN 12925.
Testeado por INTI



7020 ARMARIO IGNÍFUGO
Líquidos inflamables // Cierre de
puertas automático
Cumple con norma DIN 12925.
Testeado por INTI.



7110 ARMARIO IGNÍFUGO
Líquidos inflamables / Cierre de
puertas manual
Cumple con norma DIN 12925.
Testeado por INTI.



7130 ARMARIO IGNÍFUGO
Líquidos inflamables // Cierre de
puertas manual
Cumple con norma DIN 12925.
Testeado por INTI.



7120 ARMARIO IGNÍFUGO
Líquidos inflamables // Cierre
de puertas manual
Cumple con norma DIN 12925.
Testeado por INTI.

ARMARIOS BAJO NORMA DIN 12925			
ARTICULO	ALTO mm	ANCHO mm	PROFUNDIDAD mm
7010	1950	1100	550
7020	1950	660	680
7030	930	1100	550
7110	1950	1100	550
7120	1950	660	680
7130	930	1100	550



Modelo Ensayado de
acuerdo a
NORMA DIN 12925 T1